


Wasserversorgung Frauenfeld

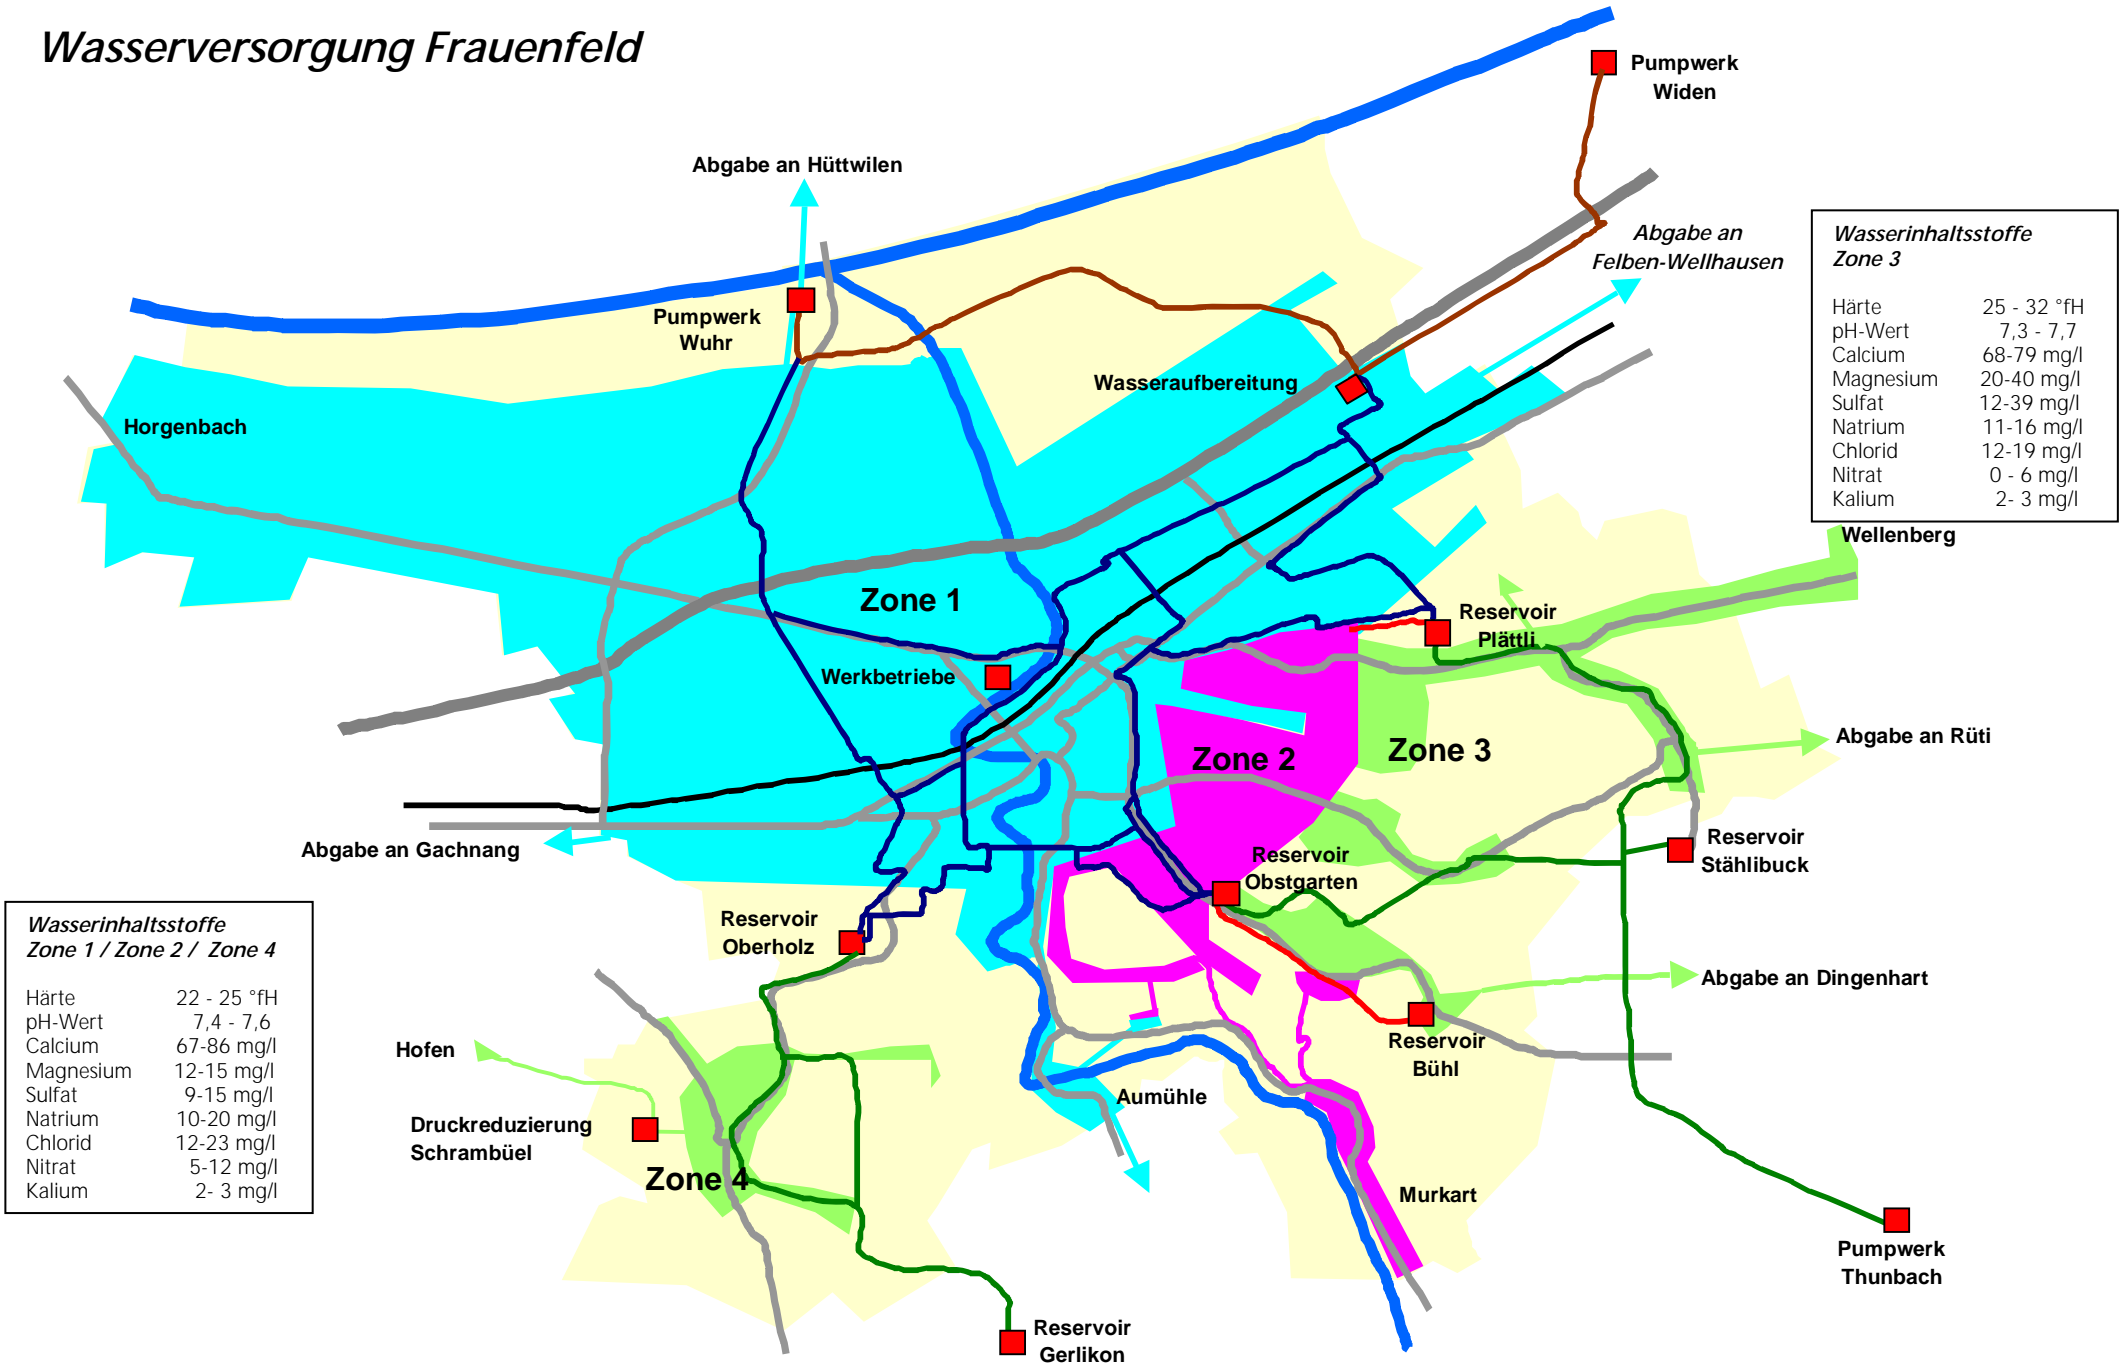

**Wasserinhaltsstoffe
Zone 3**

Härte	25 - 32 °fH
pH-Wert	7,3 - 7,7
Calcium	68-79 mg/l
Magnesium	20-40 mg/l
Sulfat	12-39 mg/l
Natrium	11-16 mg/l
Chlorid	12-19 mg/l
Nitrat	0 - 6 mg/l
Kalium	2- 3 mg/l

**Wasserinhaltsstoffe
Zone 1 / Zone 2 / Zone 4**

Härte	22 - 25 °fH
pH-Wert	7,4 - 7,6
Calcium	67-86 mg/l
Magnesium	12-15 mg/l
Sulfat	9-15 mg/l
Natrium	10-20 mg/l
Chlorid	12-23 mg/l
Nitrat	5-12 mg/l
Kalium	2- 3 mg/l

Hofen

Druckreduzierung
Schrambüel

Zone 4

Reservoir
Oberholz

Zone 1

Werkbetriebe

Wasseraufbereitung

Zone 2

Reservoir
Obstgarten

Aumühle

Zone 3

Reservoir
Bühl

Murkart

Reservoir
Plättli

Abgabe an Dingenhart

Abgabe an Rüti

Reservoir
Stählibuck

Pumpwerk
Thunbach

Wellenberg

Abgabe an
Felben-Wellhausen

Pumpwerk
Widen

Abgabe an Hüttwilen

Pumpwerk
Wuhr

Horgenbach